



intarSANIT-TCH es la solución de acondicionamiento y suministro de aire nuevo para salas de trabajo, con recuperación de calor del aire de extracción.

El equipo de ventilación está específicamente diseñado para el aporte de aire nuevo en salas de trabajo y procesado de alimentos, que operan a una temperatura de 10 a 15 °C.


Características

- ▶ Alimentación 230V 50Hz. Disponible en 60Hz. Otras tensiones a consultar.
- ▶ Construido en estructura y chasis de aluminio lacado en blanco.
- ▶ Diseño compacto y ligero.
- ▶ Caudal de ventilación modulable de 500 a 1000 m³/h.
- ▶ Sistema frigorífico compacto con refrigerante natural R-290.
- ▶ Recuperación estática y dinámica de calor del aire de extracción.
- ▶ Impulsión y extracción de aire mediante ventilador centrífugo para conexión a conducto o difusor textil.
- ▶ Prefiltro G4 y filtro F7 de aire nuevo.



- ❄ Filtración, esterilización y purificación del aire de la sala.
- ❄ Caudal de ventilación adaptable a la ocupación, y sobrepresión de la sala.
- ❄ Alta eficiencia energética con recuperación de calor en el aire de extracción.
- ❄ Fácil instalación en el techo de la sala.

Esquema de instalación

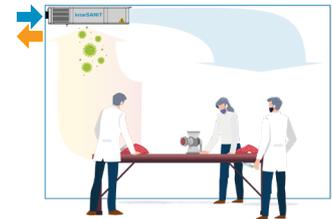

Ventilación de las salas de trabajo

La normativa sobre seguridad y salud en el trabajo estipula un caudal de ventilación mínimo de 50 m³/h por trabajador para trabajo no sedentario (RD 486/1997).

Por su parte la UNE-EN 16798 establece los requisitos para la calidad del aire. En salas de trabajo debería asegurarse al menos una calidad de aire media (IDA3), y una alta calidad de aire (IDA1) para laboratorios y salas blancas.

Tipo de sala refrigerada	Calidad del aire interior UNE-EN 13779	Actividad metabólica del trabajador a 12°C	Nivel de CO ₂ en el aire sobre el nivel ext. ppm	Caudal de ventilación / persona (m ³ /h)*
Laboratorios, salas blancas	IDA 1, alta calidad	Trabajo ligero sentado 1,5 met	350	80
Obradores, salas de manipulación	IDA 2, buena calidad	Trabajo ligero de pie 2 met	500	75
Salas de despiece	IDA 3, media calidad	Trabajo moderado 1,5 met	800	60
Almacenes, salas de envasado, carga y descarga	IDA 4, baja calidad	Trabajo moderado 1,5 met	1 200	50

Tabla 1. * Caudal de ventilación estimado para recintos donde la contaminación se debe únicamente a la respiración de los trabajadores, con buena mezcla del aire por dilución.

230V 50Hz | Ventilación | R-290

Serie / Modelo	Potencia recuperada (W)	Potencia frigorífica (W)	Potencia de enfriamiento total (W) ⁽¹⁾	Caudal de aire de ventilación (m ³ /h)	Presión estática disponible en impulsión (Pa)	Temperatura de impulsión (°C)	Intensidad máx. abs. (A)	Potencia abs. nominal (kW)	Peso (kg)	SPL (dBA) a 3 m ⁽²⁾
R-290 TCH-1	4 700	4 800	9 500	1 000	50	15,0	16	2,37	110	49
				750	80	13,5				
				500	100	12,0				

Opcionales


- ▶ Control de nivel de CO₂ y VOCs.

⁽¹⁾ Prestaciones nominales para condiciones ambiente exteriores de 35 °C 40 % HR y condiciones interiores de 12 °C.

⁽²⁾ Nivel de presión sonora en campo libre, con directividad 1, medido a 3 m de la fuente (valor no vinculante calculado a partir de la potencia sonora).


Dimensiones

Serie TCH

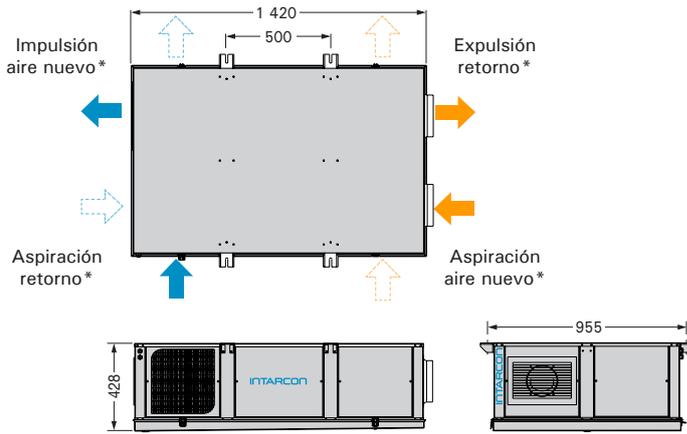

* Lados de las conexiones de aire intercambiables.

Serie TPD

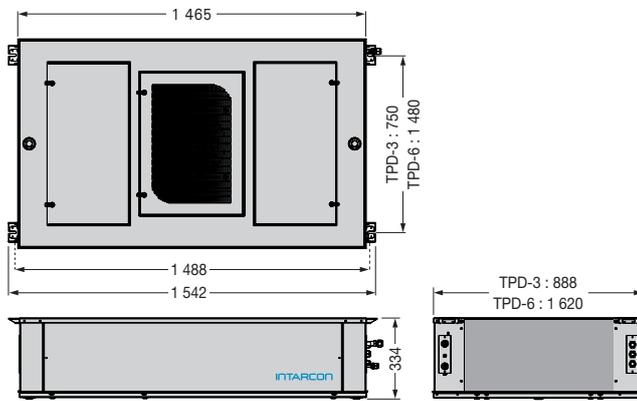

Cotas en mm.

Control

Regulación electrónica con display digital a distancia.

- ▶ Control de temperatura de suministro de aire.
- ▶ Control de temperatura de la sala.
- ▶ Opcional de control: Display táctil remoto.
- ▶ Comunicación serie (TCH).
- ▶ Control de estado de filtros (TCH).
- ▶ Control de caudal de aire (TPD).
- ▶ Comunicación externa (TPD).



Transmisión de patógenos por vía aérea

Al hablar, toser o estornudar se emiten pequeñas gotas que se evaporan rápidamente y dan lugar a aerosoles y a partículas de muy pequeño tamaño. Estas micropartículas pueden permanecer en el aire durante horas y ser transportadas a grandes distancias. Se ha demostrado que la supervivencia de virus y bacterias en estas partículas es mayor cuanto menor es la temperatura del aire. La transmisión de patógenos por vía aérea en lugares cerrados se ve favorecida por la recirculación de aire sin tratamiento de esterilización o filtración y la ausencia de ventilación con aire exterior, y se ha demostrado que estos aerosoles son la principal vía de contagio del COVID-19.

La simulación de la transmisión de aerosoles en una sala de trabajo muestra que la probabilidad de contagio en una sala sin ventilación es 15 veces superior a la de una sala equipada con una renovación mínima de aire exterior y un adecuado nivel de filtración.

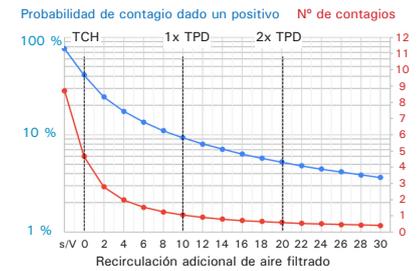


Fig. 2. Simulación de la probabilidad de contagio dado un positivo en una sala de trabajo de 200 m² con 13 trabajadores a una temperatura de 12 °C. Fuente: Prof. José L. Jiménez, Dept. of Chem. and CIRES, Univ. of Colorado-Boulder.

Esterilización con luz ultravioleta

La radiación ultravioleta UV-C de longitudes de onda de 280 nm - 200 nm daña el ADN de numerosos microorganismos e impide que se reproduzcan. De esta manera se pueden eliminar bacterias, virus y hongos sin dejar residuos. La luz ultravioleta se dispone en la sección de ventilación para concentrar su acción biocida sobre los filtros HEPA, el prefiltro G4 y las compuertas de acceso, manteniendo la sección interior de tratamiento de aire esterilizada; se garantiza así la mayor higiene durante la reposición de filtros y la limpieza de la unidad.



Fig 3. intarSANIT cumple con el Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales y con la UNE 0048/20 Junio 2020.